



**BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
PRZY UL. GIŻYCKIEJ W MRĄGOWIE NA DZIAŁKACH NR EWID.262/10,262/5 OBRĘB 5 ORAZ 153/8 OBRĘB 2**


07:00 2021.03.21

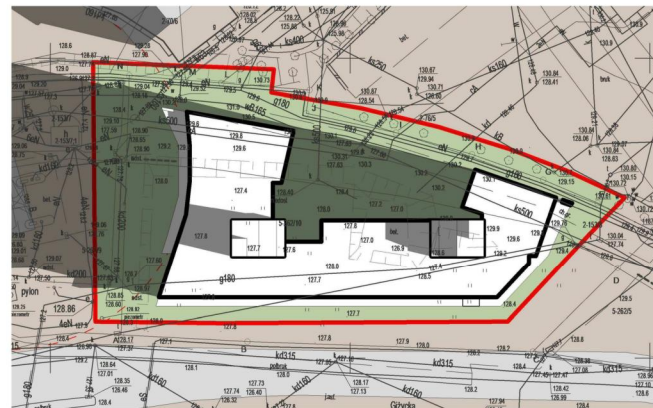


08:00 2021.03.21

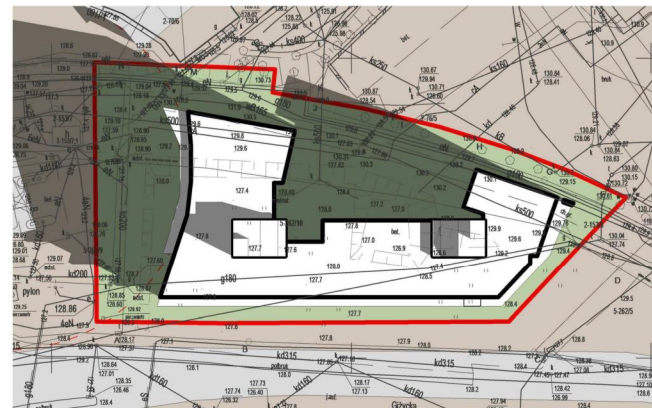


09:00 2021.03.21

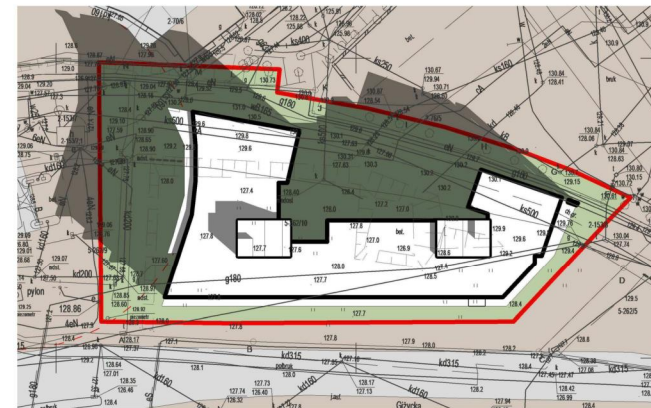


10:00 2021.03.21

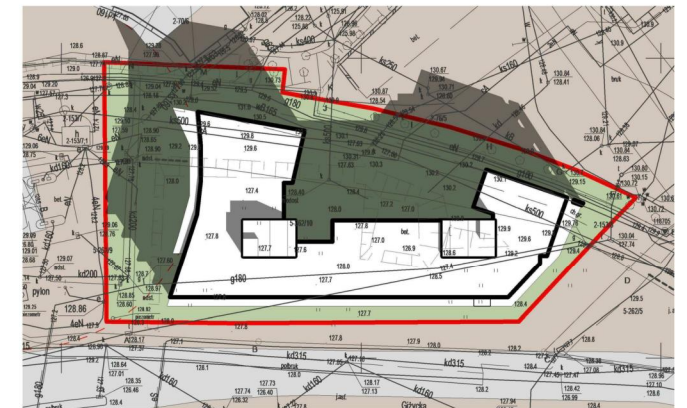


11:00 2021.03.21

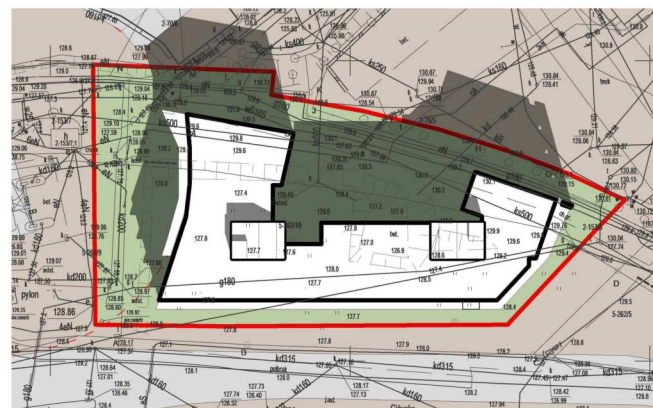


12:00 2021.03.21

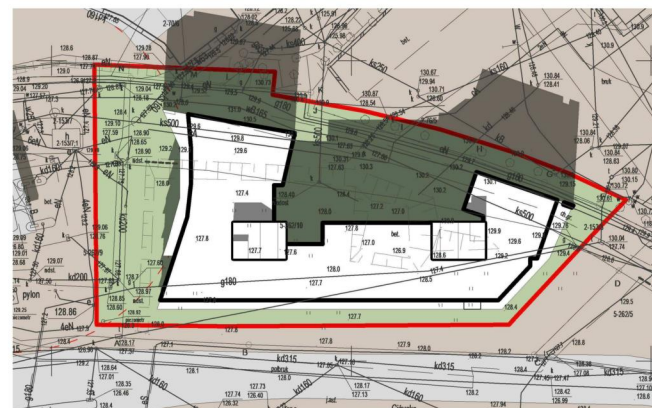


13:00 2021.03.21

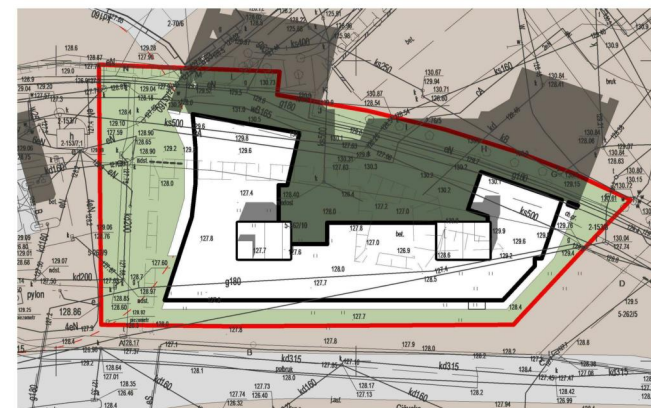


14:00 2021.03.21

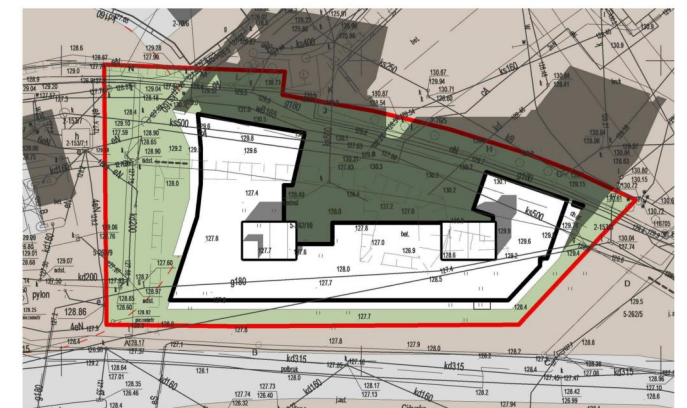


15:00 2021.03.21

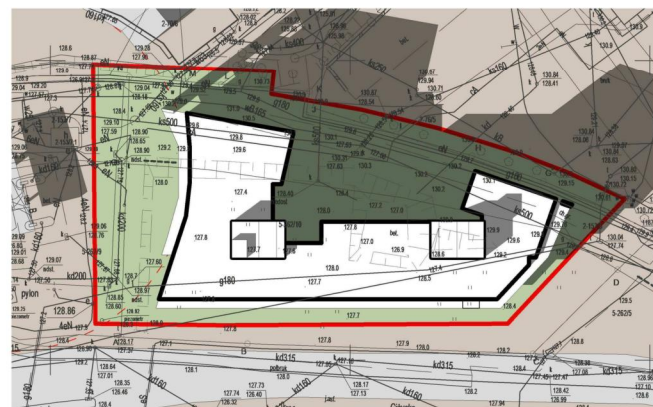

16:00 2021.03.21

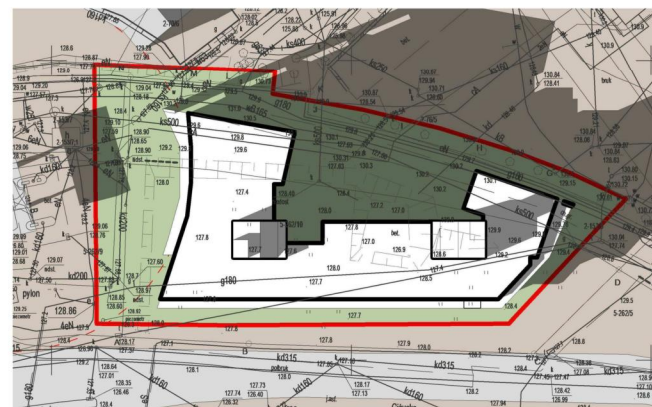

17:00 2021.03.21

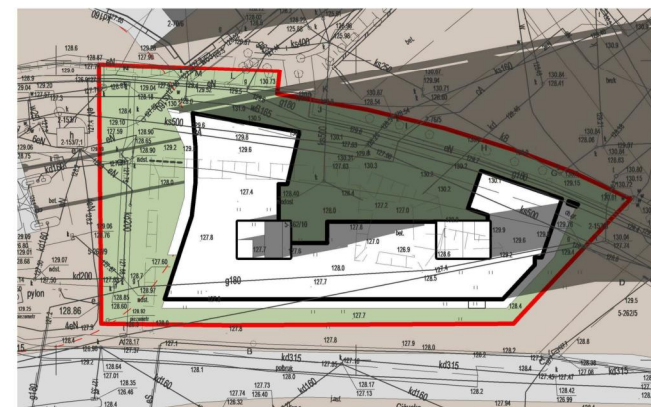

Zgodnie z § 60. 1. zostało zapewnione minimum 3 godziny nasłonecznienia w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach 7:00-17:00.

§ 60. 1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu, innych formach opieki przedszkolnej oraz szkole, z wyjątkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia wynoszący co najmniej 3 godziny w dniach równonocy w godzinach 8.00–16.00, natomiast pokoje mieszkalne – w godzinach 7.00–17.00.

2. W mieszkaniach wielopokojowych wymagania ust. 1 powinny być spełnione przynajmniej dla jednego pokoju.

3. W przypadku budynków zlokalizowanych w zabudowie śródmiejskiej dopuszcza się ograniczenie wymaganego czasu nasłonecznienia, określonego w ust. 1, do 1,5 godziny, a w odniesieniu do mieszkania jednopokojowego w takiej zabudowie nie określa się wymaganego czasu nasłonecznienia."