


TW - Obudowa Kaedra 4x18

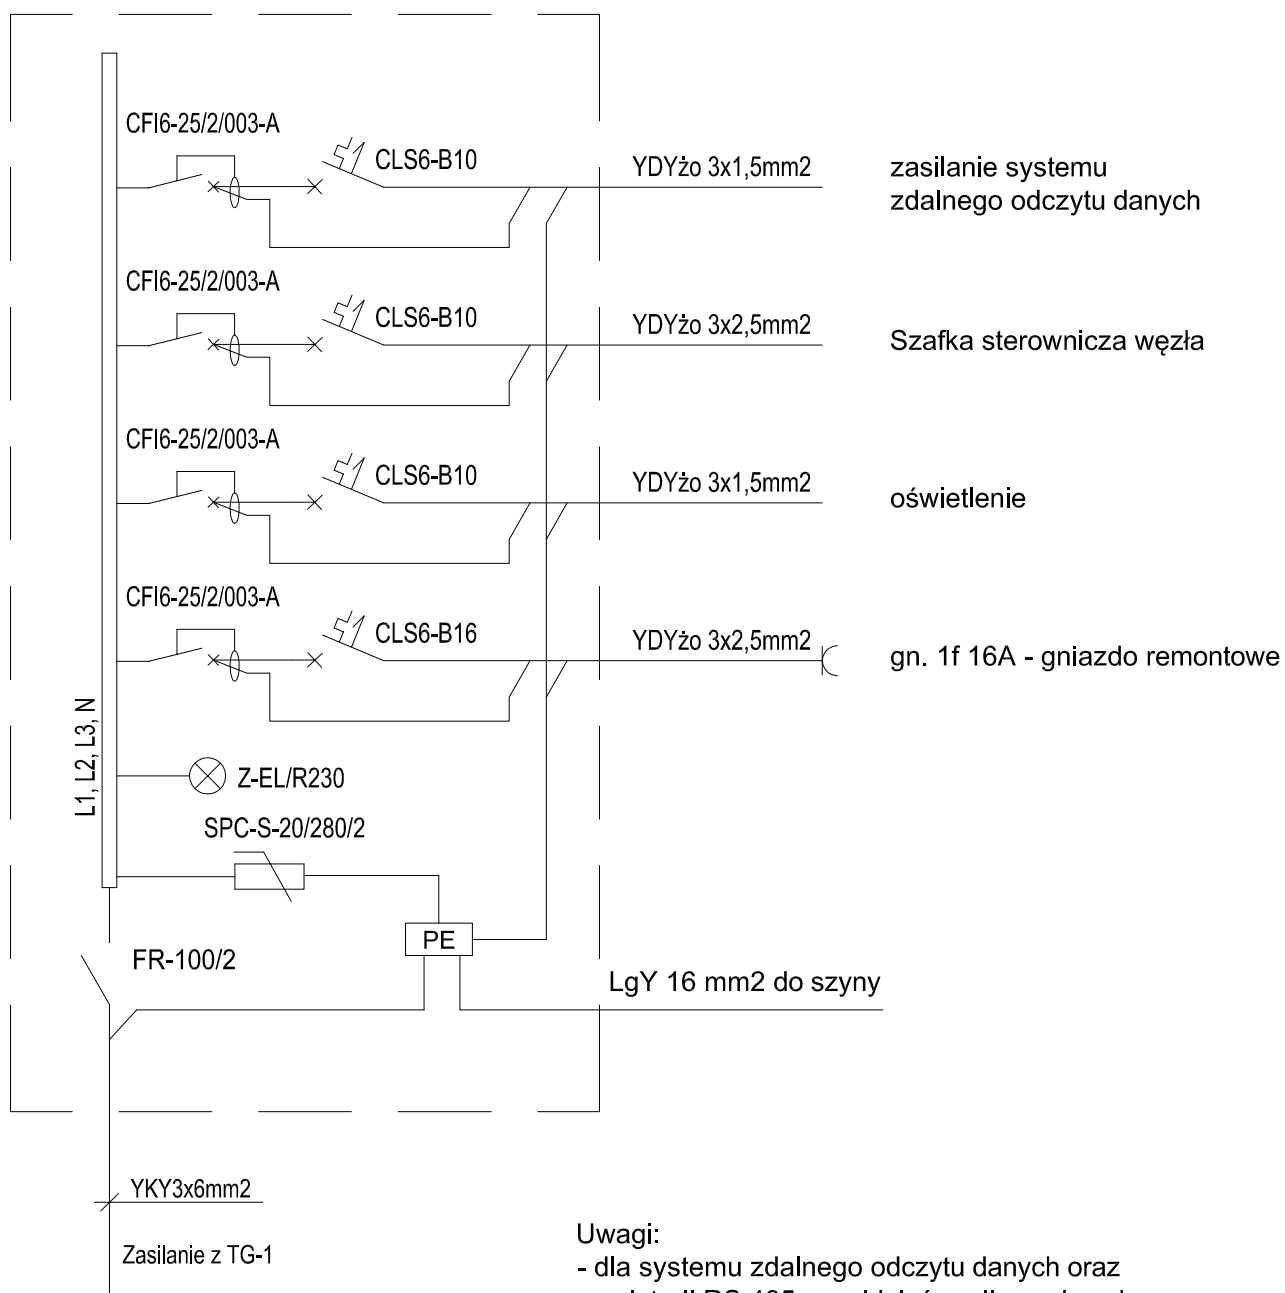

Uwagi:

- dla systemu zdalnego odczytu danych oraz magistrali RS 485 przewidzieć zasilacz, do ochrony przeciwprzepięciowej stosować ochronniki XT BXT LM2 BES-12 nr. 920-222 w obudowie Blitzductor XT BXT BAS nr. 920-300

 BIURO PROJEKTÓW "BPBW" Sp. z o.o. 10-448 OLSZTYN, UL. GŁOWACKIEGO 28 <i>Projektujemy od 1957 roku.</i>		PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE	
		SKALA:	szkic
OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY 20 - RODZINNY NR2	BRANŻA:	IE
ADRES:	MRĄGOWO UL. KOLEJOWA	DATA:	03.2016
PRZEDMIOT RYSUNKU:	SCHEMAT INSTALACJI TABLICA TW (węzeł)	NR. ZLECENIA:	P/3854/S
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Adam Osiński	UPRAWNIENIA WAM/0064/PW0E/11	PODPIS
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Robert Łęgowski	KUP/0178/POOE/09	
			NR. RYSUNKU E-10