drzwi nowe

1 : 50

## Drzwi wewnętrzne

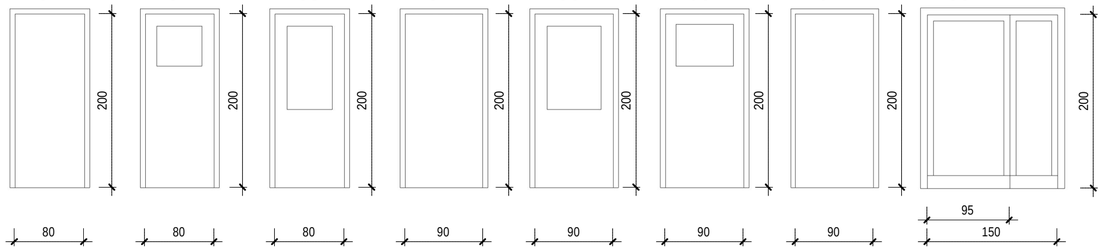


## Drzwi wewnętrzne, pożarowe

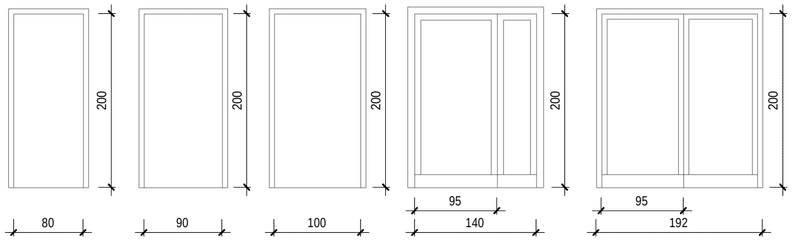


## Drzwi zewnętrzne

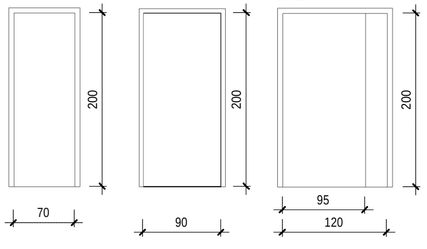


## drzwi zewnętrzne do renowacji

**DaA**

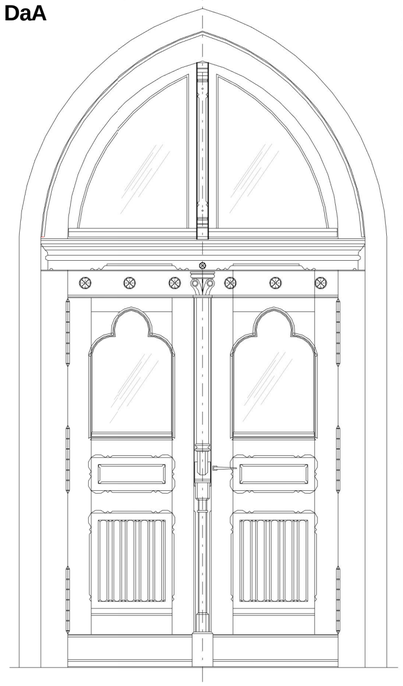

**Drzwi nowe - projektowane lub do wymiany**

| NR | opis | szer. [cm] | wy. [cm] | Lewe / Prawe | ilość [szt.] |
|---|---|---|---|---|---|
| Dn01 | drzwi pełne | 80 | 200 | L | 3 |
| Dn02 | drzwi do WC, z otworami wentylacyjnymi, oknem (szkło hartowane, matowe) i blokadą wewnętrzną. | 80 | 200 | L | 6 |
| Dn02 | drzwi do WC, z otworami wentylacyjnymi, oknem (szkło hartowane, matowe) i blokadą wewnętrzną. | 80 | 200 | P | 10 |
| Dn03 | drzwi do łazienki, z otworami wentylacyjnymi i oknem (szkło hartowane, matowe). | 80 | 200 | L | 1 |
| Dn03 | drzwi do łazienki, z otworami wentylacyjnymi i oknem (szkło hartowane, matowe). | 80 | 200 | P | 1 |
| Dn04 | drzwi pełne | 90 | 200 | L | 8 |
| Dn04 | drzwi pełne | 90 | 200 | P | 6 |
| Dn05 | drzwi do łazienki, z otworami wentylacyjnymi i oknem (szkło hartowane, matowe). | 90 | 200 | L | 3 |
| Dn05 | drzwi do łazienki, z otworami wentylacyjnymi i oknem (szkło hartowane, matowe). | 90 | 200 | P | 1 |
| Dn06 | drzwi do WC, z otworami wentylacyjnymi, oknem (szkło hartowane, matowe) i blokadą wewnętrzną. | 90 | 200 | L | 1 |
| Dn06 | drzwi do WC, z otworami wentylacyjnymi, oknem (szkło hartowane, matowe) i blokadą wewnętrzną. | 90 | 200 | P | 1 |
| Dn07 | drzwi techniczne, stalowe | 90 | 200 | L | 1 |
| Dn08 | drzwi aluminiowe, kolor biały, przeszklone (szkło hartowane) | 150 | 200 | L | 1 |
| Dn08 | drzwi aluminiowe, kolor biały, przeszklone (szkło hartowane) | 150 | 200 | P | 1 |
| DnB | drzwi drewniane, wykonane na wzór istniejących. Malowane na kolor NCS 6020-Y40R | 155 | 228 | | 1 |
| DnC | drzwi drewniane, wykonane na wzór istniejących. Malowane na kolor NCS 6020-Y40R | 105 | 250 | | 1 |
| DnD | drzwi drewniane, wykonane na wzór istniejących. Malowane na kolor NCS 6020-Y40R | 155 | 228 | | 1 |
| DnP1 | drzwi pożarowe | 80 | 200 | L | 1 |
| DnP1 | drzwi pożarowe | 80 | 200 | P | 1 |
| DnP2 | drzwi pożarowe | 90 | 200 | P | 1 |
| DnP3 | drzwi pożarowe | 100 | 200 | L | 1 |
| DnP4 | drzwi pożarowe | 140 | 200 | L | 1 |
| DnP4 | drzwi pożarowe | 140 | 200 | P | 1 |
| DnP5 | drzwi pożarowe | 180 | 200 | P | 2 |
| DnZ1 | drzwi zewnętrzne, ciepłe, z zamkiem | 70 | 200 | P | 1 |
| DnZ2 | drzwi zewnętrzne, ciepłe, z zamkiem | 90 | 200 | P | 1 |
| DnZ3 | drzwi zewnętrzne, ciepłe, z zamkiem, ewakuacyjne | 120 | 200 | P | 1 |

58

**UWAGI dotyczące renowacji**:

1. Usunąć wtórne warstwy malarskie wtórnych metodą chemiczną z zastosowaniem pasty do zdejmowania powłok malarskich Alkutex Abbeizer /Remmers/ lub równoważną.
2. Nie usunięte resztki farby doczyścić mechanicznie np. drobnym papierem ściernym.
3. Drobne ubytki uzupełnić kitem trocinowym do drewna.
4. Zaimpregnować drewno preparatem przeciw grzybom i owadom. Proponuje się nasączanie drewna preparatem Anti-Insekt Remmers lub równoważnym
5. Zagruntować powierzchnie drewniane farbą podkładową.
6. Pomalować farbą renowacyjną do drewna w kolorze ciemny brązowy wg notacji NCS oznaczony symbolem S 6020-Y40R

## drzwi zewnętrzne do rekonstrukcji

1 : 25

**DnC**

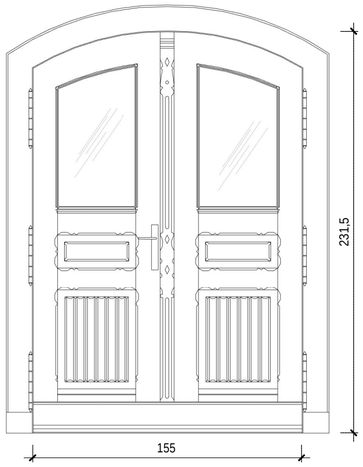


**DnC**

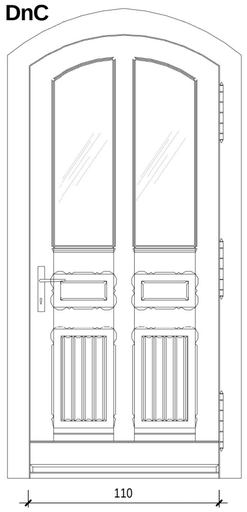


**DnD**

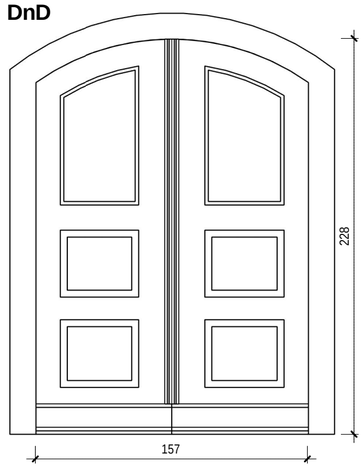


## Drzwi do renowacji

1 : 25

**Drzwi do renowacji - zestawienie**

| | opis | szerokość [cm] | wysokość [cm] | ilość [szt.] |
|---|---|---|---|---|
| Dr1 | do renowacji. Kolor brąz NCS S 6020-Y40R | 110 | 230 | 16 |
| Dr2 | do renowacji. Kolor brąz NCS S 6020-Y40R | 159 | 230 | 2 |
| Dr3 | do renowacji. Kolor beż NCS S 1515-Y20R | 200 | 200 | 1 |
| Dr4 | do renowacji. Kolor beż NCS S 1515-Y20R | 200 | 290 | 1 |
| Dr5 | do renowacji. Kolor beż NCS S 1515-Y20R | 200 | 290 | 1 |
| DrA | do renowacji. Kolor brąz NCS S 6020-Y40R | 264 | 406 | 2 |

23

## drzwi wewnętrzne do renowacji

**Dr1**

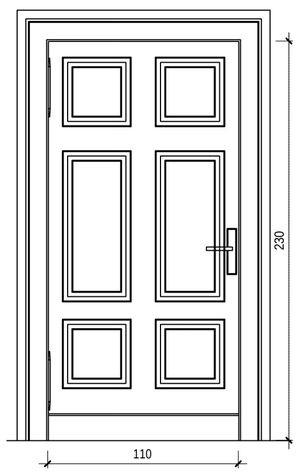


**Dr2**

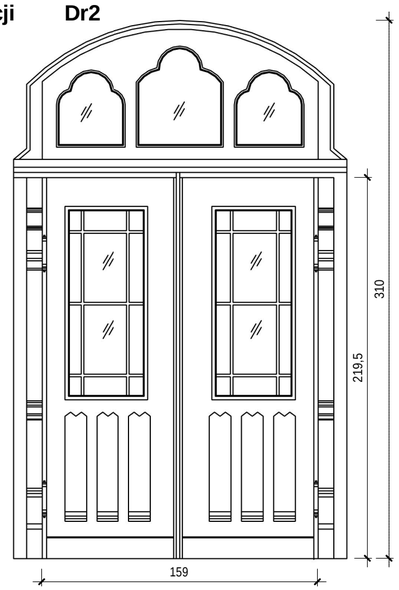


**Dr3**

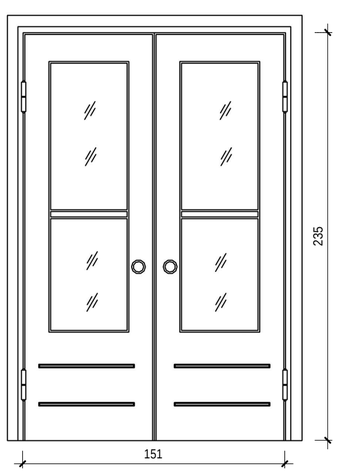


**Dr4**

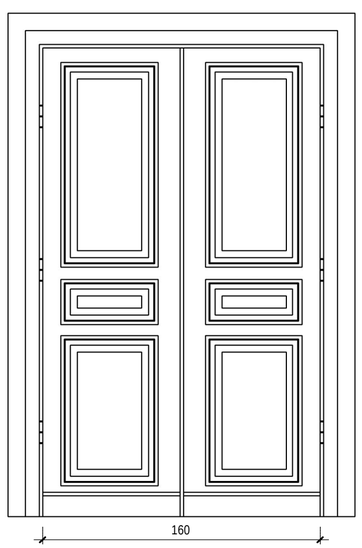


**Dr5**

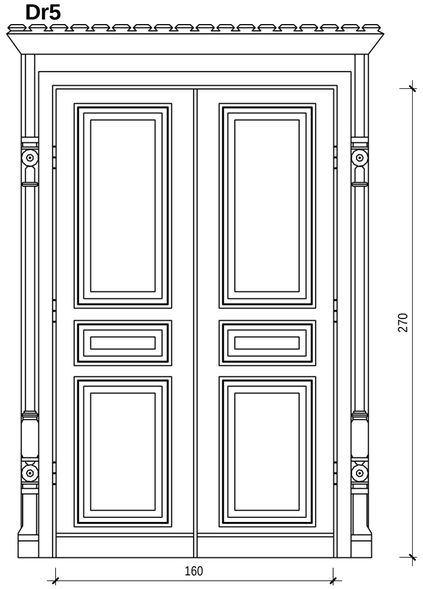


## wykaz drzwi

skala: według podpisów
branża: architektura
faza: budowlany

**Mrg**

inwestycja:
Remont budynku Zespołu Szkół nr 1

11-700 Mrągowo ul. Bohaterów Warszawy 4, działki: 156/5, 157/5 obręb: 4

inwestor:
Gmina Miasto Mrągowo

11-700 Mrągowo ul. Królewiecka 60A

projektant:
mgr inż. arch. Małgorzata Pilc-Adamowska
upr. 11/WMOKK/2013
czerwiec 2016

sprawdzający:
mgr inż. arch. Włodzimierz Kwieciński
upr. MA/010/03
czerwiec 2016

opracowanie:
mgr inż. arch. Rafał Sienica
czerwiec 2016

tom . część: 2. 1

arkusz nr: 594x420 — Aw02

nr egzemplarza: 1 2 3 4 autorski


ART-TU PRACOWNIA ARCHITEKTURY
MAŁGORZATA PILC - ADAMOWSKA
02-791 WARSZAWA
UL.STRYJEŃSKICH 10/72
tel.: 22 3783311 601364219
e-mail: arttu@arttu.pl www.arttu.pl


ART-TU pracownia ARchiTekTUry