



LINIA NAPOWIETRZNA SN "MRĄGOWO–BISKUPIEC"

PRZEWODY: 3xAFL 6 70

NAPRĘŻENIE: 83 MPa

układ przewodów płaski

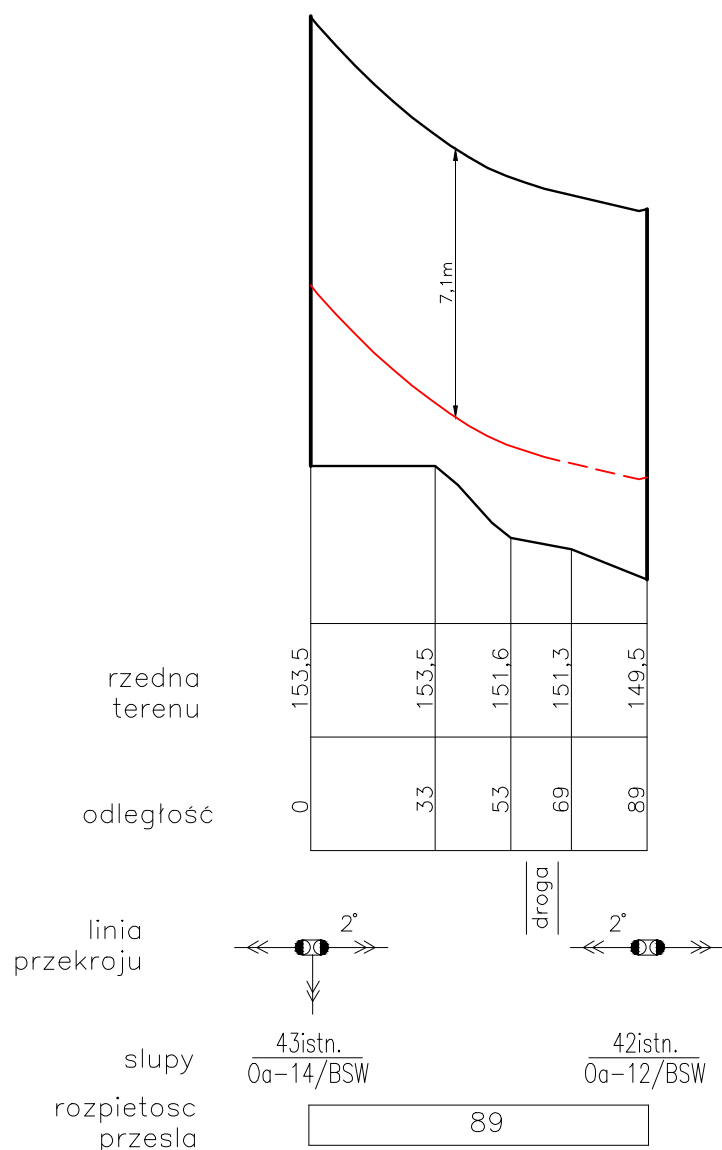

**BIURO PROJEKTÓW
Sp. z o.o. w OLSZTYNIE**

Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY	Nr zlec.	26/13
Treść	PROFIL LINII NAPOWIETRZNEJ SN	Nr rys.	2
Obiekt	ULICA MIEJSKA	Skala	
	MRĄGOWO–GÓRNA SOLTYSKA–OBWODNICA	Data	09.13
Autor	{ *!A } upr.56/90/OL hGust.1pkt1, hł Aust.1, hł hFAust.1pkt4d	Sprawdz.	ZÓPÓY / WÓPŠQ ÛSQ upr.216/85/OL, 303/94/OL hGust.2pkt2, hł Aust.2, hł hFAust.1pkt4d