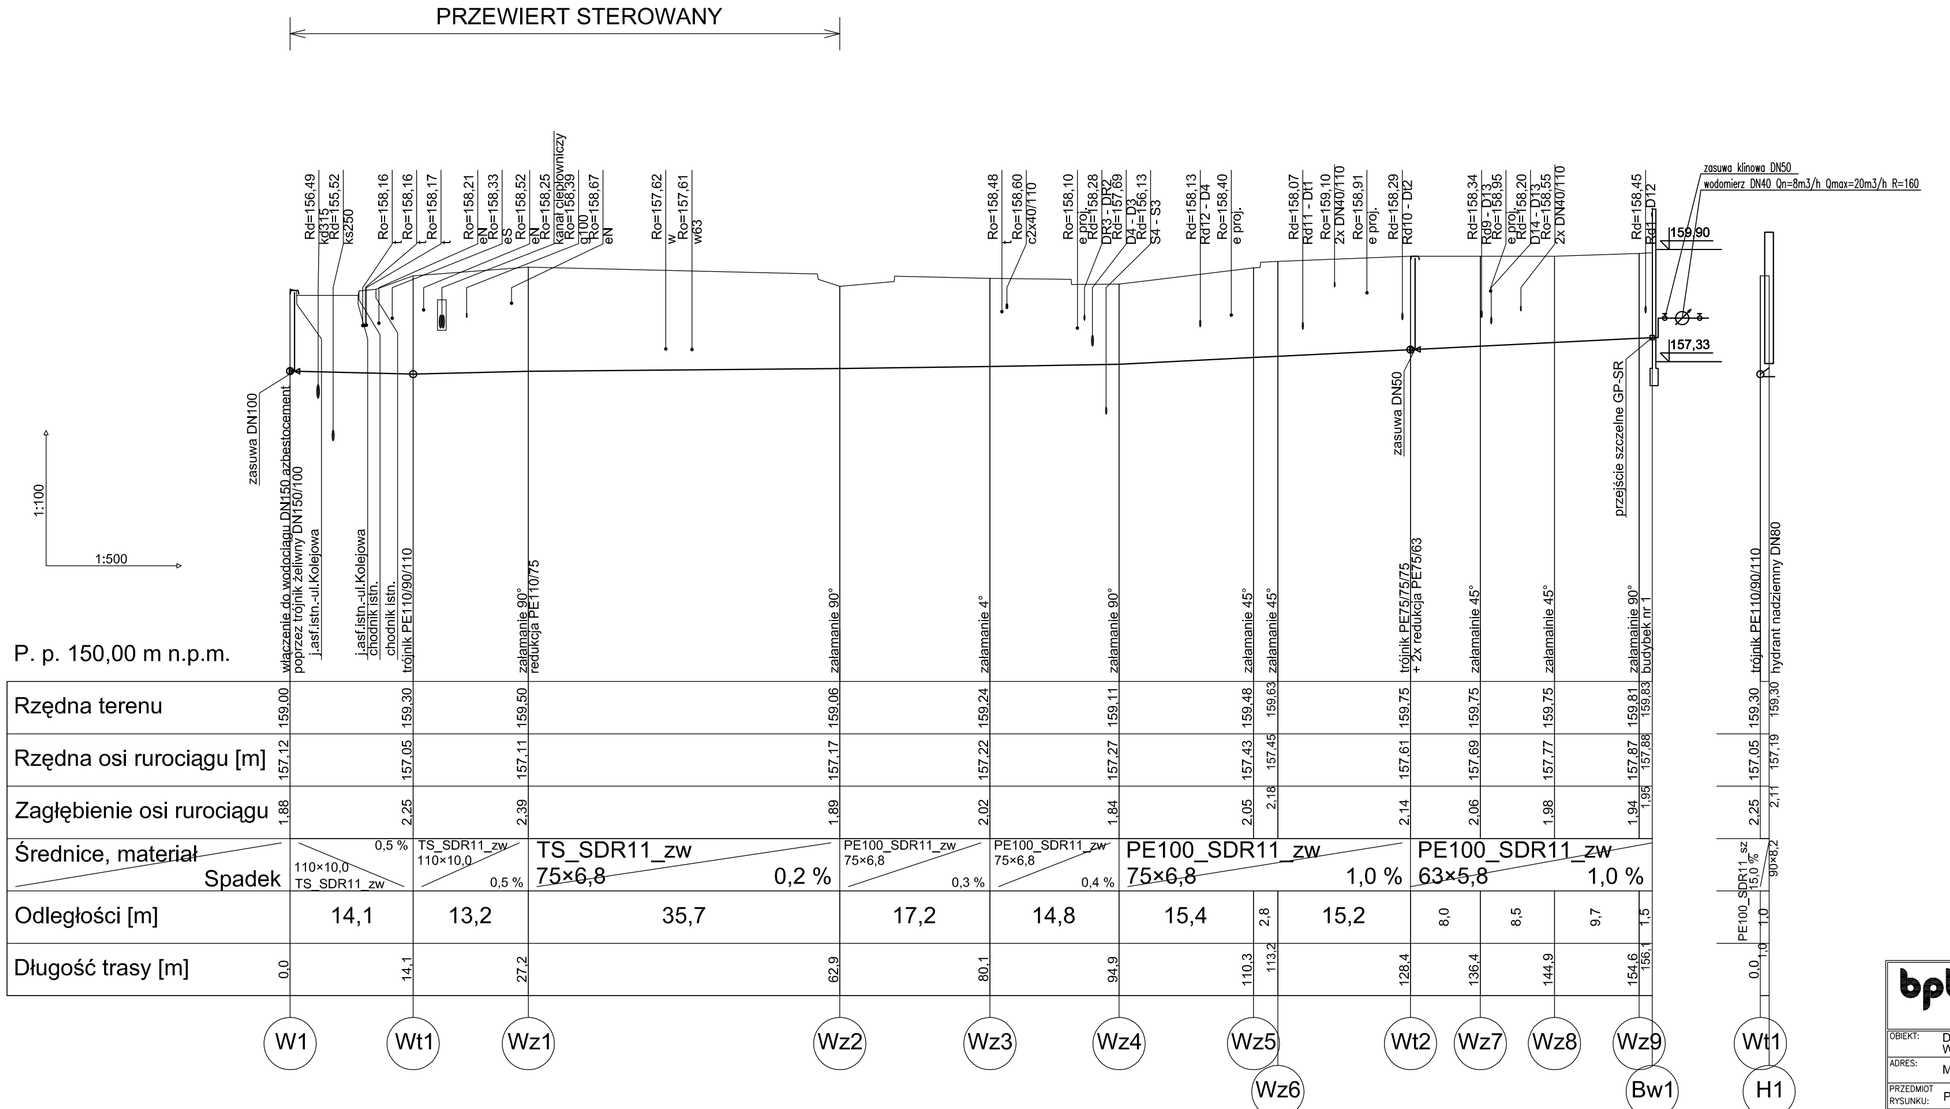
PRZEWIERT STEROWANY
1:100
1:500
P. p. 150,00 m n.p.m.
zasuwa DN100
włączanie do wodociągu DN150 azbestocement poprzez trójnik żeliwny DN150/100
j.asf.istn.-ul.Kolejowa
j.asf.istn.-ul.Kolejowa chodnik istn.
chodnik istn.
trójnik PE110/90/110
załamanie 90° redukcja PE110/75
załamanie 90°
załamanie 4°
załamanie 90°
załamanie 45°
załamanie 45°
trójnik PE75/75/75 + 2x redukcja PE75/63
zasuwa DN50
załamalnie 45°
załamalnie 45°
przejście szczelne GP-SR
załamalnie 90° budybek nr 1
trójnik PE110/90/110
hydrant nadziemny DN80
zasuwa klinowa DN50
wodomierz DN40 Qn=8m3/h Qmax=20m3/h R=160
159,90
157,33
Rd=156,49 kg315 Rd=155,52 ks250
Ro=158,16 Ro=158,16 Ro=158,17
Ro=158,21 eN Ro=158,33 eS Ro=158,52 eN Ro=158,25 kanał ciepłowniczy Ro=158,39 g100 Ro=158,67 eN
Ro=157,62 w Ro=157,61 w63
Ro=158,48 Ro=158,60 c2x40/110
Ro=158,10 e proj. Rd=158,28 DR3 - DR2 Rd=157,69 D4 - D3 Rd=156,13 S4 - S3
Rd=158,13 Rd12 - D4 Ro=158,40 e proj.
Rd=158,07 Rd11 - D11 Ro=159,10 2x DN40/110 Ro=158,91 e proj. Rd=158,29 Rd10 - D12
Rd=158,34 Rd9 - D13 Ro=158,35 e proj. Rd=158,20 D14 - D13 Ro=158,35 2x DN40/110
Rd=158,45 Rd1 - D12
Rzędna terenu
Rzędna osi rurociągu [m]
Zagłębienie osi rurociągu
Średnice, materiał
Spadek
0,5 %
110×10,0 TS_SDR11_zw
TS_SDR11_zw 110×10,0
0,5 %
TS_SDR11_zw 75×6,8
0,2 %
PE100_SDR11_zw 75×6,8
0,3 %
PE100_SDR11_zw 75×6,8
0,4 %
PE100_SDR11_zw 75×6,8
1,0 %
PE100_SDR11_zw 63×5,8
1,0 %
PE100_SDR11_sz 63×5,8
1,0 %
Odległości [m]
14,1
13,2
35,7
17,2
14,8
15,4
2,8
15,2
8,0
8,5
9,7
1,5
1,0
Długość trasy [m]
W1
Wt1
Wz1
Wz2
Wz3
Wz4
Wz5
Wz6
Wt2
Wz7
Wz8
Wz9
Bw1
Wt1
H1

| | | |