


TW - Obudowa Kaedra 4x18



Uwagi:

- dla systemu zdalnego odczytu danych oraz magistrali RS 485 przewidzieć zasilacz, do ochrony przeciwprzepięciowej stosować ochronniki XT BXT LM2 BES-12 nr. 920-222 w obudowie Blitzductor XT BXT BAS nr. 920-300

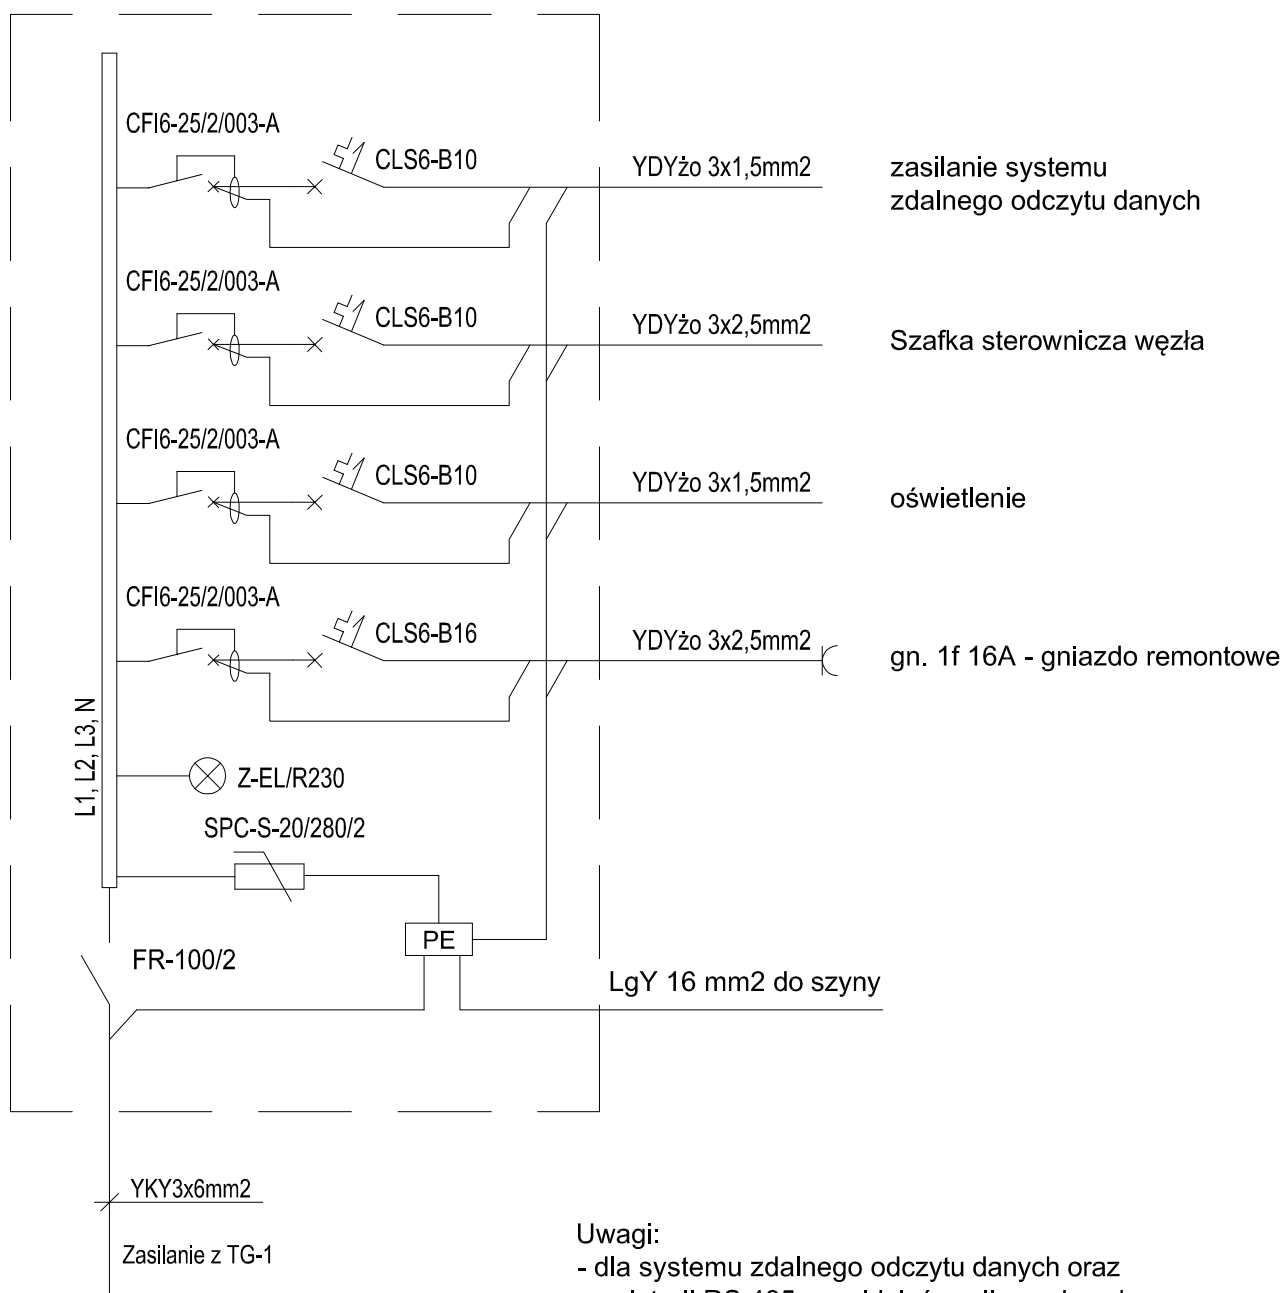

Projektujemy od 1957 roku.

BIURO PROJEKTÓW "BPBW" Sp. z o.o.

10-448 OLSZTYN, UL.GŁOWACKIEGO 28

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY 20 - RODZINNY NR1			SKALA: szkic
ADRES: MRĄGOWO UL. KOLEJOWA			BRANŻA: IE
PRZEDMIOT RYSUNKU: SCHEMAT INSTALACJI TABLICA TW (węzeł)			DATA: 03.2016
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Adam Osiński	UPRAWNIENIA WAM/0064/PWOE/11	NR. ZLECENIA: P/3854/S
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Robert Łęgowski	KUP/0178/POOE/09	
			NR. RYSUNKU E-10