


# Przekrój wykopu pod gazociąg i przyłącza gazowe

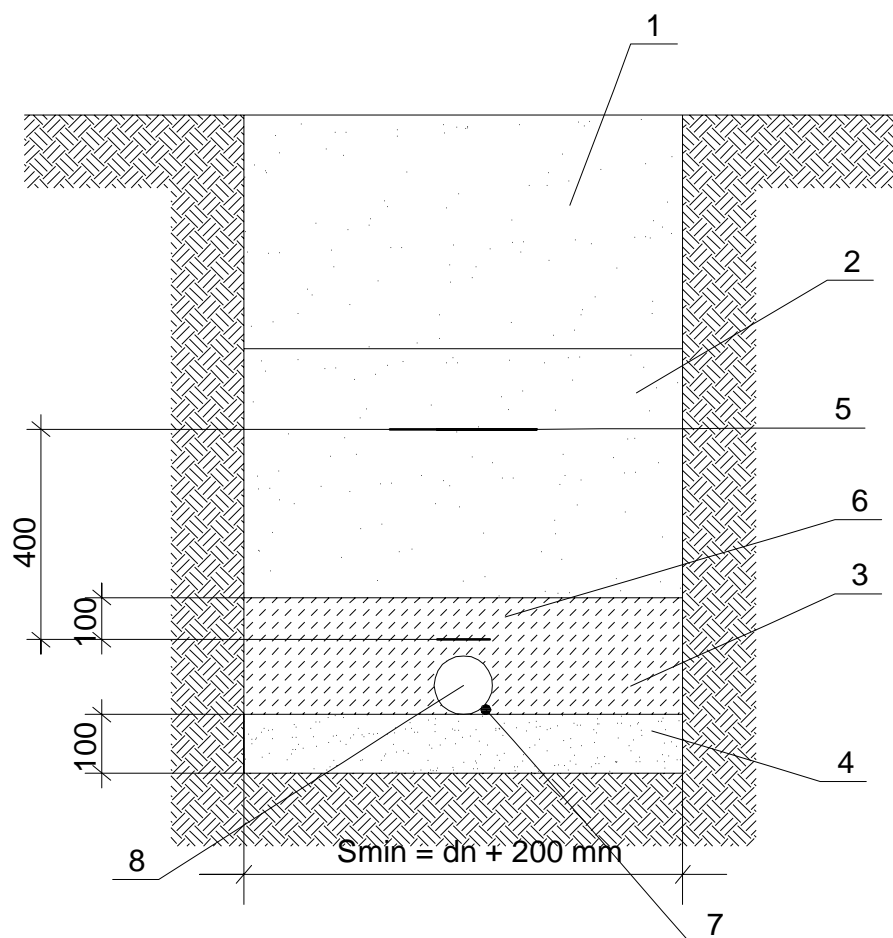

- 1 - warstwa nawierzchniowa
  - 2 - zasyp gruntem rodzimym lub piaskiem
  - 3 - ochronna warstwa piasku
    - nasypka grub. min. 10 cm
  - 4 - warstwa wyrównawcza z piasku
    - podsypka grub. min. 10 cm
  - 5 - taśma ostrzegawcza perforowana żółta z PE szer. 20 cm  
dla gazociągów do 160 mm włącznie, szer. 30 cm dla gazociągu  
powyżej 160 mm nadruk na taśmie GAZ nr tel. 992
  - 6 - taśma żółta ostrzegawczo-sygnalizacyjna z wtopioną wkładką  
metalizowaną
  - 7 - wariantowo przewód lokalizacyjny (dla sieci gazowej PE)
  - 8 - gazociąg lub przyłącze gazowe
- Uwaga! w miejscu połączeń wykonywanych w wykopie należy go  
poszerzyć do min 60 cm + d przewodu.  
Głębokość posadowienia taśmy ostrzegawczej:  
40 cm - teren zabudowany,  
60 cm - teren niezabudowany

BPT Sp. z o.o. Bartąg, ul. Tęczowy Las 2b/77 10-687 Olsztyn		
Zamawiający: Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A 11-700 Mrągowo		
Nazwa zadania: Przebudowa drogi ulicy Widok w Mrągowie		
Tytuł rysunku: Przekrój wykopu		
Projektant:	mgr inż. Bartosz Szewczyk upr. nr WAM/0023/POOS/08	
Sprawdzający	mgr inż. Grzegorz Kowalewski upr. nr WAM/0022/POOS/08	
Data:	Skala n/s	Nr rysunku: